

Prezados(as)
Boa tarde!

Gostaria de solicitar mediante este, envio do croqui referente aos postes (itens: 40,78,90,107)

Agradeço a presteza e atenção dispensada.


Att:

JÚLIO CÉZAR
WALE – 26.086.779/0001-01

RESPOSTA:

- Item 40 - Segue croqui em anexo
- Item 78 - Segue croqui em anexo
- Item 90 - Segue croqui em anexo
- Item 107 -Poste de fibra de vidro 9 metros 300-DAN conforme padrão concessionária LIGHT-RJ. Segue croqui em anexo

PADRONIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

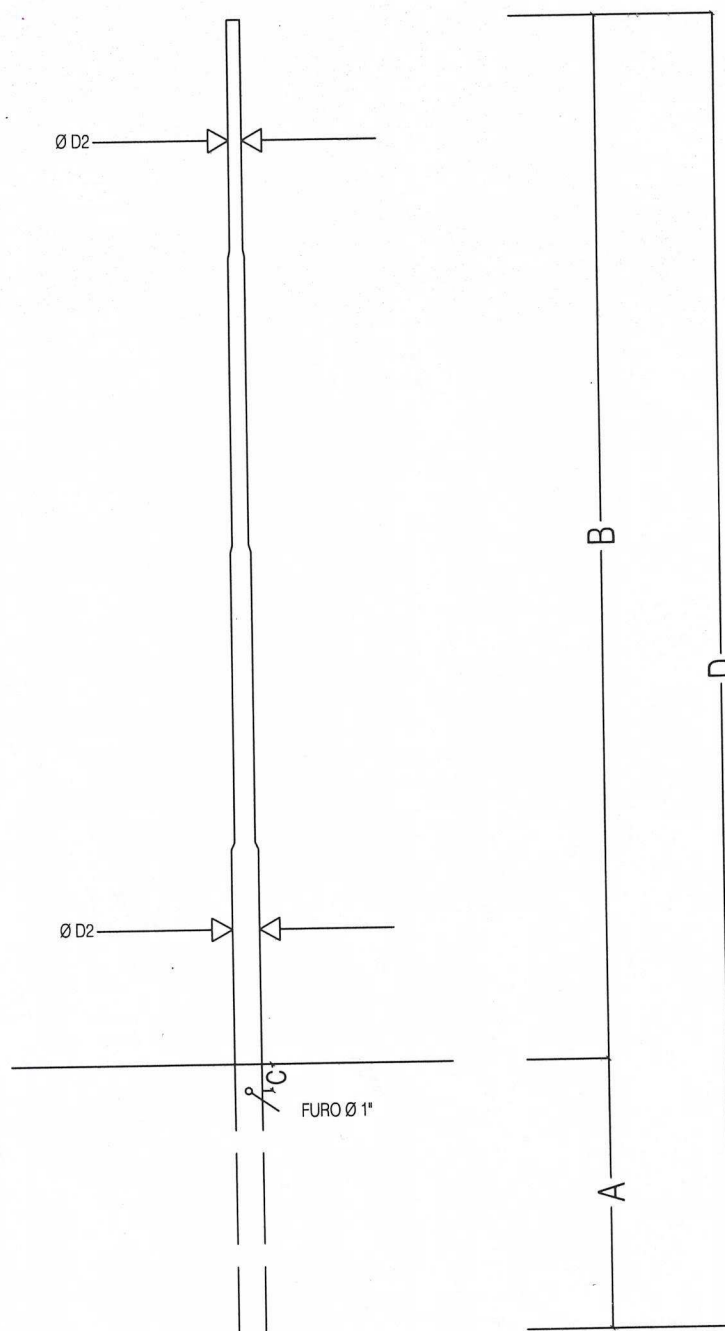

TIPO	A	B	C	D	D1	D2	PESO
PO 5A	500	4000	100	4800	60,3	76,2	20
PO 5B	1000	6000	100	7000	60,3	88,9	39

ESPECIFICAÇÃO:

POSTE TELECÔNICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE - 1010 / 1020, GALVANIZADO À FOGO,
FIXAÇÃO PARA ENGASTAMENTO, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, CONTÍNUO (S/ EMENDA).

OBS: TODAS AS MEDIDAS EM MILÍMETROS




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Departamento de Energia e Iluminação Pública




POSTE PADRÃO

PMVR

01

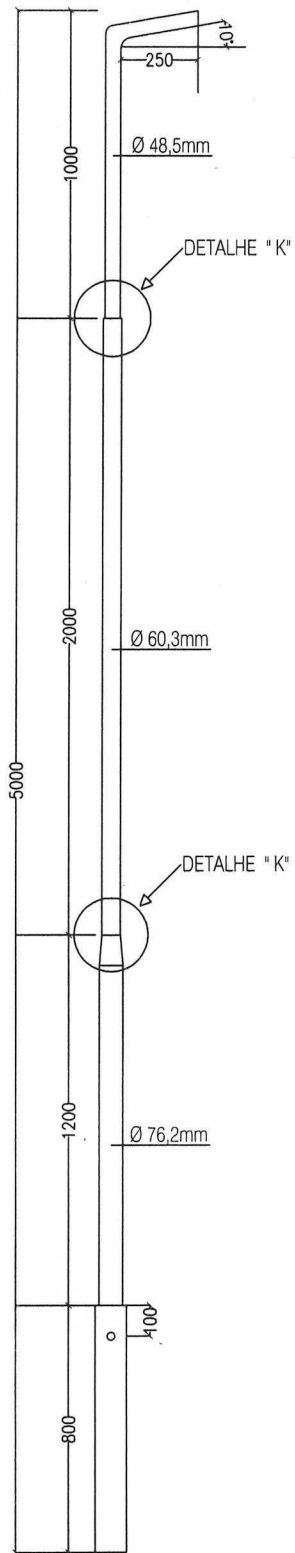

ELEVAÇÃO

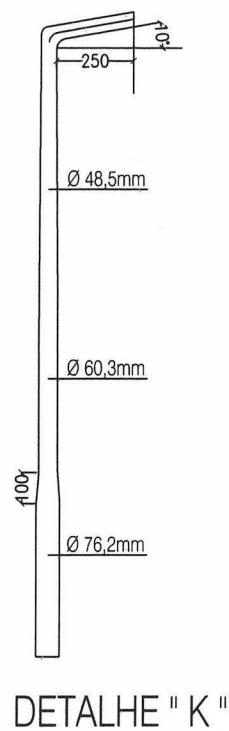

DETALHE " K "

ESPECIFICAÇÃO:

POSTE CURVO SIMPLES, LINHA LEVE, FABRICADO EM AÇO SAE 1010 / 1020, GALVANIZADO À FOGO, TIPO ENGASTADO, SEM JANELA DE INSPEÇÃO, COM PESO MÍNIMO DE 30 KG.

OBS: TODAS AS MEDIDAS EM MILÍMETROS




Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Volta Redonda
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Departamento de Energia e Iluminação Pública



POSTE PADRÃO
 PMVR
 02

OBS.: AS MEDIDAS ABAIXO
MENCIONADAS, ESTÃO
TODAS EM MILÍMETRO.

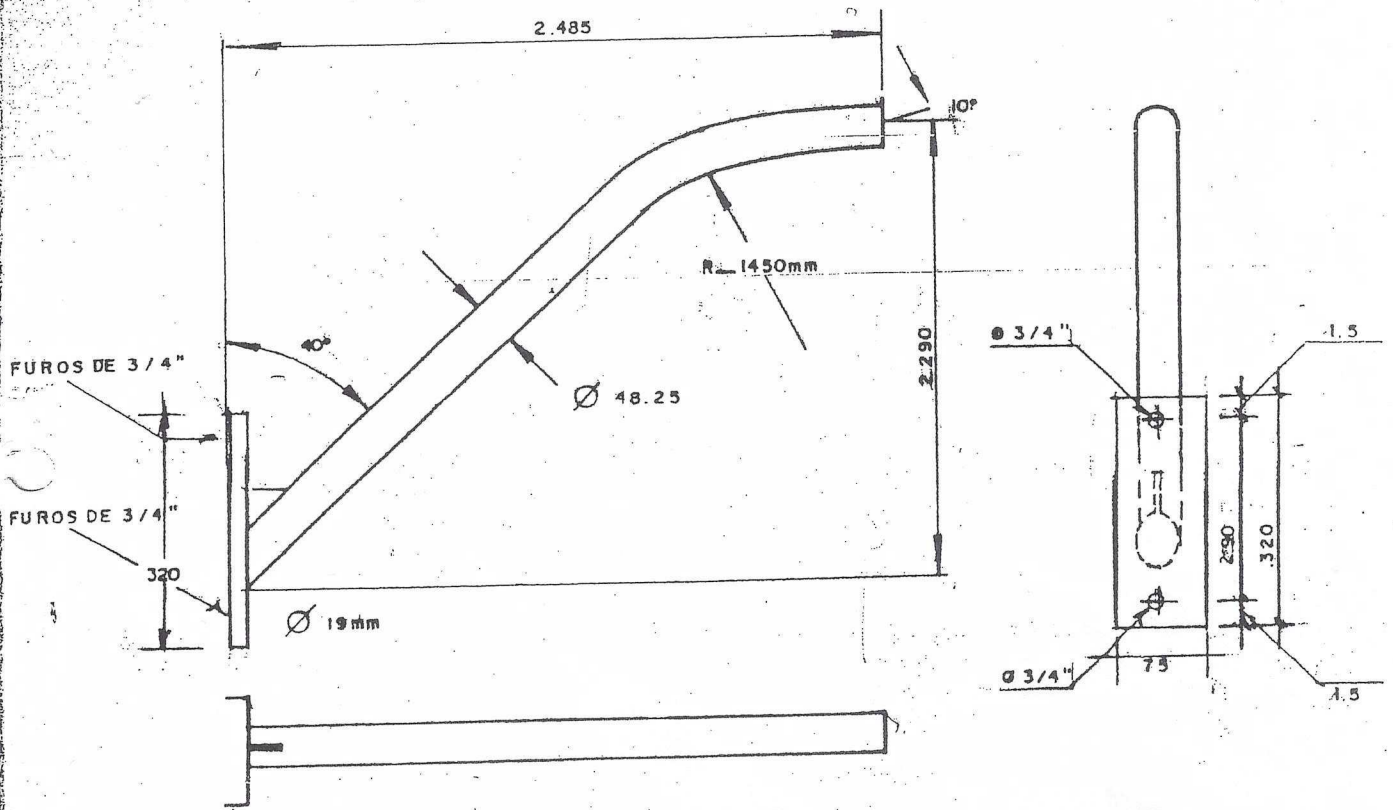

BRAÇO PADRÃO DA PMVR P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA

B - 07

**BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FABRICADOS EM TUBO DE AÇO 1010/1020.
ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO P/ UNIDADE 14 Kg.**

